




Filtro anaeróbico - TERMO
Corte 2 - ESC. 1:25




Tanque séptico - TERRE
Planta baixa - ESC. 1:25




Filtro anaeróbio - TERREO




Caixa de gordura - TERRECO
Planta baixa - ESC. 1:25




Tanque séptico - TERREC
Corte 1 - ESC. 1:25




Filtro anaeróbio - TERREO
Corte 1 - ESC. 1:25



Sumidouro - TERREO
Planta baixa - ESC. 1:25



Caixa de gordura - TERREC
Corte 1 - ESC. 1:25



Sumidouro - TERRE
Corte 1 - ESC. 1:25

NOTAS	
1.	ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº: 5194/68 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EMISSÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2.	O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESSE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO, QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTATADO.
3.	ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROJETUÁRIO.
4.	QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.



LOGRADOURO/BAIRRO/CIDADE/ESTADO:
RUA ERNA JACOB SCHOENROCK, SÃO S. DO
MEIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

PAULO EMÍLIO ARNSHOLZ

MAICON RIBEIRO DA SILVA
ENG. CIVIL - CREA-ES 0051102/D

PROJETO/OBRA:
CENTRO DE TRATAMENTO DE ANIMAIS
1ª ETAPA


MAICON RIBEIRO DA SILVA


ITENS:
PROJETO HIDROSSANITÁRIO
SISTEMA DE ESGOTO
DETALHAMENTO DAS CAIXAS

ESCALAS:	INDICADAS
DATA:	SET/2023

FORMATO:	A3
FOLHA:	03/04

ÁR

 Documento assinado digitalmente
MAICON RIBEIRO DA SILVA
Data: 26/01/2024 09:44:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

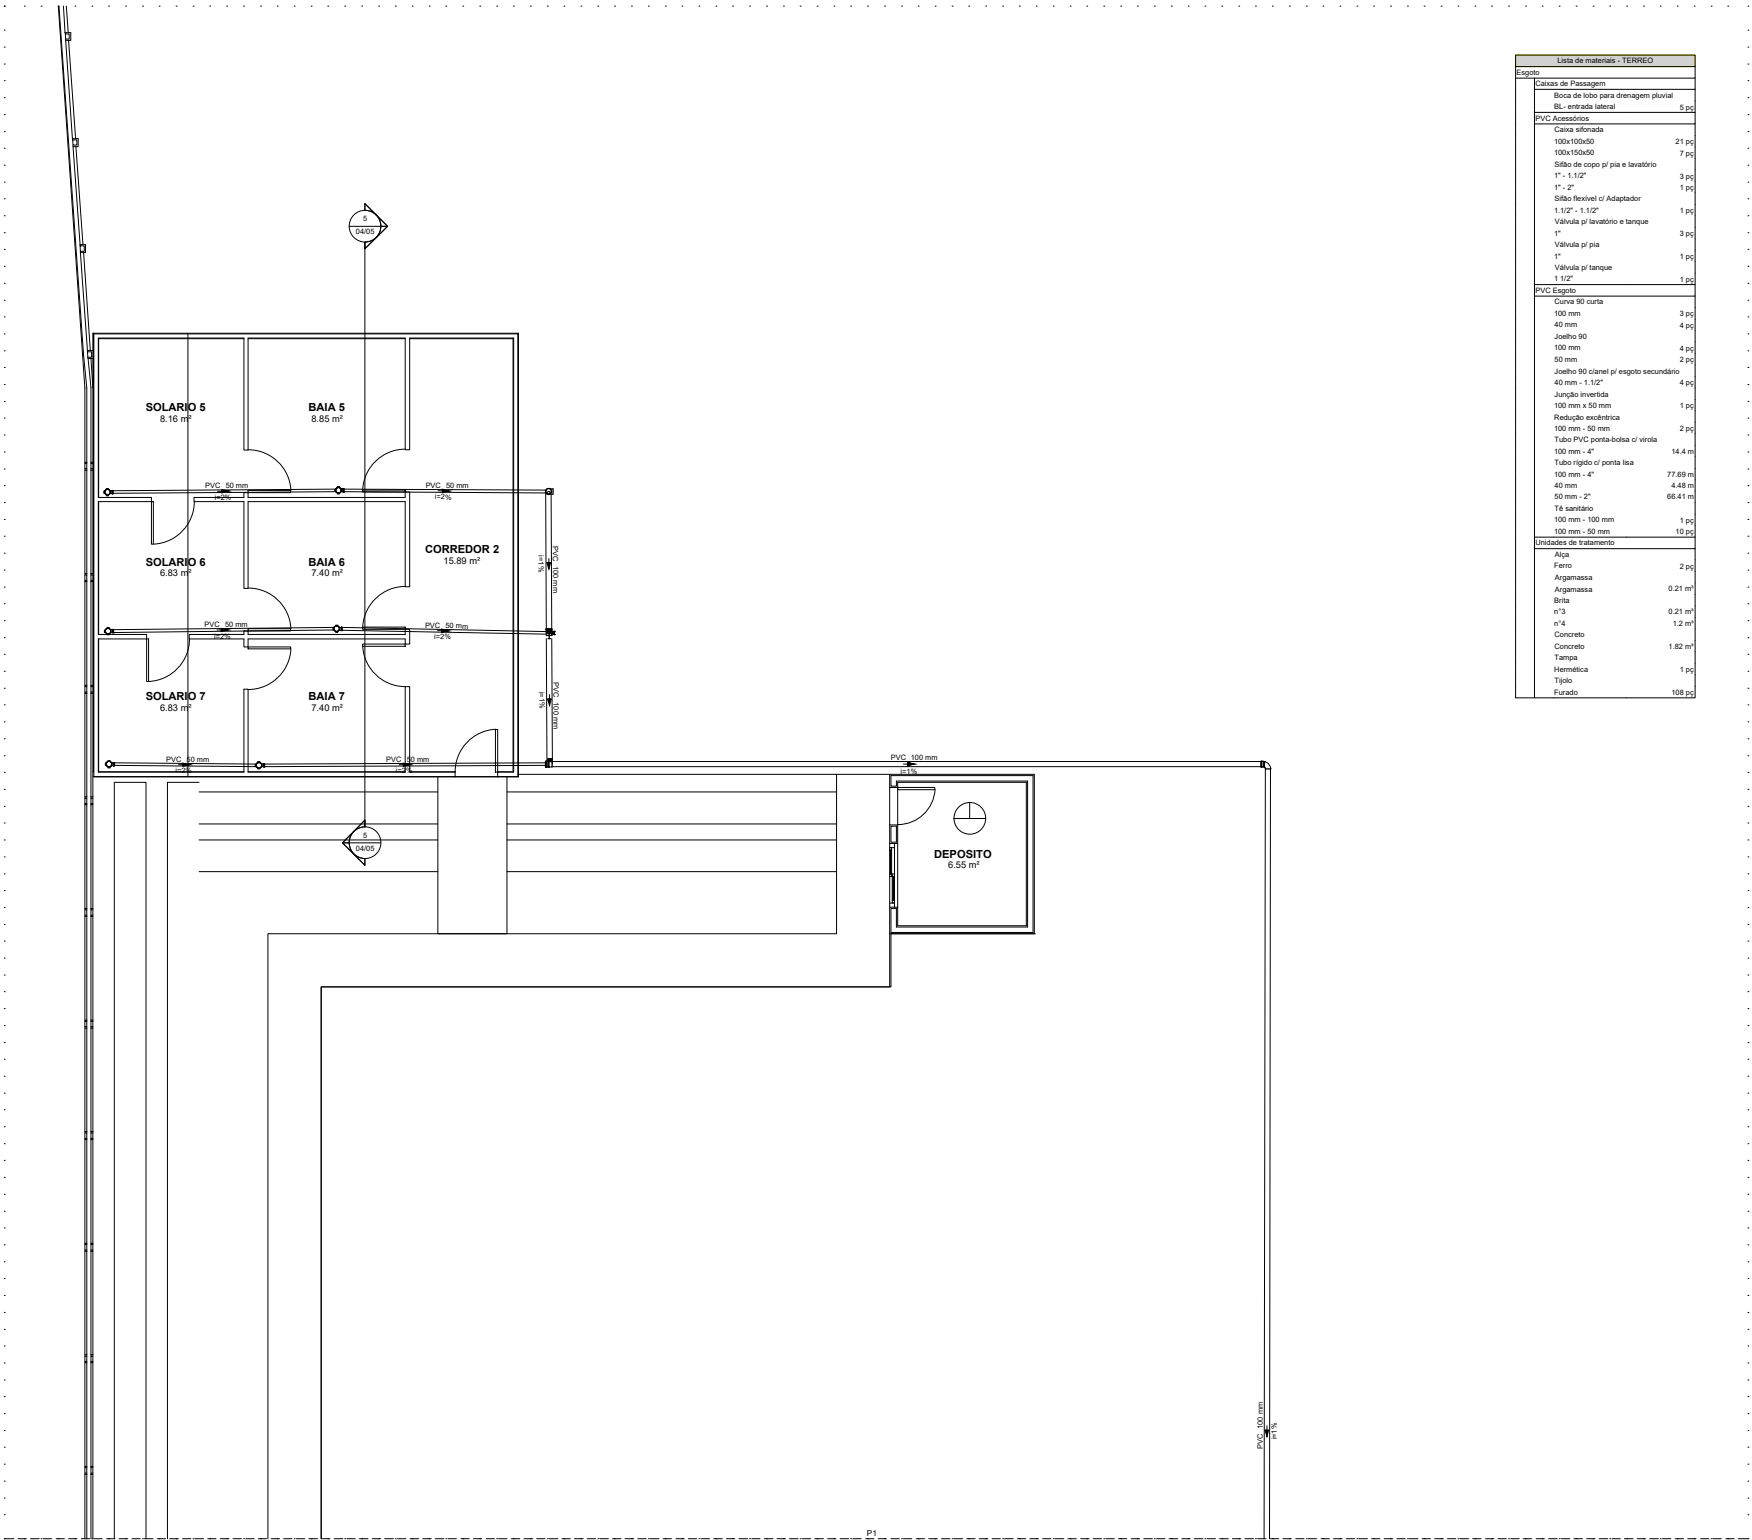

Lista de materiais - TERREO	
Esgoto	
Bocas de Passagem	
Boca de teto para drenagem pluvial	
BL - entrada lateral	5 pc
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	
100x100x50	21 pc
100x100x50	7 pc
Sifão de copo p/ pia e lavatório	
1" - 1.1/2"	3 pc
1" - 2"	1 pc
Sifão flexível c/ Adaptador	
1.1/2" - 1.1/2"	1 pc
Válvula p/ lavatório e tanque	
1"	3 pc
Válvula p/ pia	
1"	1 pc
Válvula p/ tanque	
1 1/2"	1 pc
PVC Esgoto	
Curva 90 curta	
100 mm	3 pc
40 mm	4 pc
Joelho 90	
100 mm	4 pc
50 mm	2 pc
Joelho 90 ularex p/ esgoto secundário	
40 mm - 1.1/2"	4 pc
Junção invertida	
100 mm x 50 mm	1 pc
Redução excêntrica	
100 mm - 50 mm	2 pc
Tubo PVC porta-boca c/ virão	
100 mm - 4"	14.4 m
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	77.89 m
40 mm - 2"	4.48 m
50 mm - 2"	66.41 m
Tb sanitário	
100 mm - 100 mm	1 pc
100 mm - 50 mm	10 pc
Unidades de Tratamento	
Alca	
Ferro	2 pc
Argamassa	
Argamassa	0.21 m³
Brita	
nº3	0.21 m³
nº4	1.2 m³
Concreto	
Concreto	1.82 m³
Tampa	
Hermética	1 pc
Tijolo	
Furado	108 pc

NOTAS
1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO BOLO, CONFORME LEI Nº 5194/88 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETOS DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITO MUNICIPAL: HILÁRIO ROEPKE	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PAULO EMÍLIO ARNSHOLZ
	LOGRADOURO/BAIRO/CIDADE/ESTADO: RUA ERNA JACOB SCHOENROCK, SÃO S. DO MEIO, SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES	RESP. TÉCNICO: MAICON RIBEIRO DA SILVA ENG. CIVIL - CREA-ES 0051102/D
PROJETO/OBRA: CENTRO DE TRATAMENTO DE ANIMAIS 1ª ETAPA		DESENHO CAD.: MAICON RIBEIRO DA SILVA
ITENS: PROJETO HIDROSSANITÁRIO SISTEMA DE ESGOTO	ESCALAS: INDICADAS DATA: SET/2023	FORMATO: A3 FOLHA: 04/04
Documento assinado digitalmente  MAICON RIBEIRO DA SILVA Data: 26/01/2024 09:44:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		